



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

Mail I.D. No.-
ceedd1mrt@gmail.com

पत्रांक- 4158/वि०वि०खं०प्र०/मेरठ

दिनांक- 7-11-25

विषय:- विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

श्री. जी. सी. ज्योति गैर वाणी फेज गैर
लाइट कनेक्शन 97 लाइट्स - डबल फेज 49kw
होना पाननी हुई है। (m46)

सेवा में,

आपको सूचित किया जाता है कि 49kw हा०पा०/औद्योगिक/कॉमर्शियल भार स्वीकृत संख्या.....
दिनांक..... देने में अंकन रुपये..... केवल का एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है तथा
कनेक्शन को देने में मी० लम्बी एच०टी०/एल०टी० लाइन का तथा अधिक क्षमता..... केवीए का
ट्रान्सफार्मर अथवा..... का नया सब स्टेशन बनाने के लिए निम्नानुसार व्यय होगा।
कृपया आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में पत्र पर अंकित दिनांक से एक माह के
अन्दर जमा करदे। अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं और कापी स्वीकृति रद्द
समझी जायेगी।

क०स० विवरण

धनराशि

1. जमानत

2. फिक्स चार्ज

3. लाइन का व्यय

4. जीएसटी

5. लाइन/शिफ्ट करने का व्यय

6. अन्य

49 x 350 =
→
→

66150 =

11615 =

195836

35250 =

योग रुपये

308851 =

- रुपया जमा करने के पश्चात् अपनी रसीद सहित इस कार्यालय में रुपये 100.00 के स्टाम्प कागज के साथ अधिशाली अभियन्ता से मिलकर अनुबन्ध करने की तिथि निश्चित करले। निश्चित तिथि पर अपने दो गवाहों तथा अपने सभी पत्रों सहित इस कार्यालय में अनुबन्ध करले।
- बी० एण्ड एल० में मोटर के विवरण देते समय विवरण भी देना होगा। 1. शाफ्ट की मोटाई 2. शाफ्ट पर लगे वायरिंग से वायरिंग के बीच की दूरी 3. मोटर की ऊंचाई 4. बोल्ट से बोल्ट की दूरी (लम्बाई में तथा चौड़ाई में)
- मोटर खरीदने की रसीद की फोटो कापी अनुबन्ध के समय जमा करनी होगी तथा मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
- उचित क्षमता का कैपेसिटर लगाना आवश्यक है।
- चार किलोवाट से अधिक भार पर उचित क्षमता की एम०सी०बी० लगानी होगी।
- 25 अ०श० से ऊपर के उपभोक्ताओं के यहां टी०वी०एम० मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किये जायेंगे
- उपरोक्त टी०सी० की धनराशि को 03 माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उपरोक्त संयोजन की स्वीकृति स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।
- सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, मेरठ के पत्रांक 746 दिनांक 30.09.2023 के अनुपालन में ऊर्जाकरण से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ

प्रांकलन

प्रांकलन श्रीमति ज्योति ग्रोवर पत्नी पंकज ग्रोवर साईट प्लॉट नं०-97, मानसरोवर इण्स्टीयल एस्टेट ग्राम पांचली, मेरठ, को 54 केवीए/49 किवा (एल0एम0वी0-6) भार का नया संयोजन निर्गत करने हेतू अधिशासी अभियन्ता वि०वि०खण्ड-प्रथम मेरठ के पत्रांक सं०-4068 दिनांक 03/11/2025 के आदेश के अनुपालन में बनाया जा रहा है-

LT Force BOM No 1 2215 - 2215=0

Sr. No.	Name of Item	Unit	Quantity	Rate(Rs.)	Consumer Amount
1	PCC Pole 11 mtr long	No	2	8475	16950
2	11KV Pin Insulator with pin	No	3	268	804
3	ACSR Weasel Conductor	Mtr.	30	30	900
5	11 KV Fuse Set	No	1	7321	7321
6	63 KVA T/F	No	1	104256	104256
7	Grounding of PCC Pole	No	2	856	1712
8	Earthing Complete	No	2	838	1676
10	Top Channel	No	1	832	832
11	Clamp With Nut & Bolts	Kg	2	304	608
13	Dropper Channel	No	1	478	478
14	ms Angli Total 65x65x6-140		2	1778	3556
15	Labour & Cartage charge @15%				20330.55
16	GST 18% on Labour charge				3659.499
17	Total			224502	159527.049
18	Supervision charge 15%			33675.2	23929.05735
19	Total			195836	183456.1064
20	G.S.T 18%			35250	33022.09914
21	GRAND TOTAL			231086	216478.2055

2538562
221086=0
242701=0
11615
11155

यह प्रांकलन रु०-216478.20 का 33/11 के०वी० उपकेन्द्र बागपत रोड से निर्गत विश्वकर्मा फीडर के अन्तर्गत श्रीमति ज्योति ग्रोवर पत्नी पंकज ग्रोवर साईट प्लॉट नं०-97, मानसरोवर इण्स्टीयल एस्टेट ग्राम पांचली, मेरठ, को 54 केवीए/49 किवा (एल0एम0वी0-6) भार का नया संयोजन निर्गत करने हेतू अधिशासी अभियन्ता वि०वि०खण्ड-प्रथम मेरठ के पत्रांक सं०-4068 दिनांक 03/11/2025 के आदेश के अनुपालन में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत बनाया गया है। उपरोक्त कार्य अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपकेन्द्र बागपत रोड, मेरठ एवम् उपखण्ड अधिकारी बागपत रोड-प्रथम, मेरठ की देखरेख में पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त रेट कास्ट डाटा बुक के अनुसार लिये गये हैं।


नोट:-लाईन निर्माण हेतु ROW उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।

S.D.O.-I Baghpat Road

Sanction No. 1697 Sub 526
Sanction for Rs. 253856
Total Rs. 231086
Ch. to Corporation Rs. 11155
Ch. to Consumer Rs. 242701

Ex-Engineer

LINE CHART

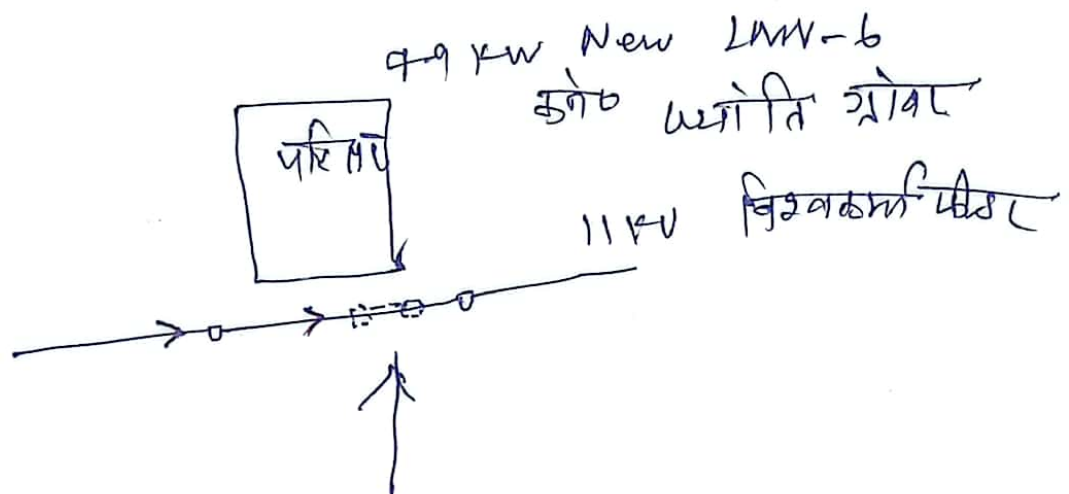

New Proposed 63 kVA
T/F Under 11 kV Line

~~SDD~~

~~JE~~

JE
Bachpat Road - I/II